

CERTIFICADO DE PRODUTO

Laboratório de Produto Acabado

ISO 13006

Norma Brasileira Equivalente ABNT - NBR 13818

Revestimento Cerâmico Extrudado AI (Eb ≤ 3,0%)

PRODUTO: BRICKSTAR CAMEL 08X30


Brilho Bold

TIPOLOGIA: AI

FORMATO: 08X30

CÓDIGO: 28236ET

LINHA: BRICKSTAR

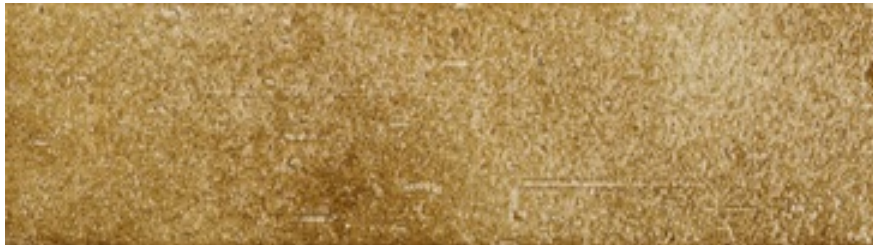

Características	Normas de ensaio	Resultados
Físicas		
Absorção de Água (%)	ISO 10545-3 NBR 13818 - anexo: B (E ≤ 3,0%)	3
Módulo de Resistência à Flexão (MPa)	ISO 10545-4 NBR 13818 - anexo: C (Média: ≥ 23)	23
Carga de Ruptura (N)	ISO 10545-4 NBR 13818 - anexo: C (Média: ≥ 1100)	1100
Expansão por Umidade (mm/m)	ISO 10545-10 NBR 13818 - anexo: J	0,6
Resistência à Abrasão Profunda (mm ³)	NA	NA
Resistência à Abrasão Superficial (PEI)	ISO 10545-6 NBR 13818 - anexo: D	1
Resistência ao Gretamento	ISO 10545-11 NBR 13818 - anexo: F	RESISTE
Químicas		
Resistência ao Manchamento		
Agente manchante verde em óleo leve		3
Agente manchante vermelho em óleo leve	ISO 10545-14 NBR 13818 - anexo: G (Mínimo: 3)	3
Iodo		3
Óleo de oliva		3
Resistência aos Agentes Químicos		
Ácido Clorídrico 3% (v/v)		B
Hidróxido de Potássio 30 g/L		B
Ácido Cítrico 100 g/L		B
Ácido Láctico 5% (v/v)	ISO 10545-13 NBR 13818 - anexo: H (Mínimo: B)	B
Ácido Clorídrico 18% (v/v)		B
Hidróxido de Potássio 100 g/L		B
Cloreto de Amônia 100 g/L		B
Hipoclorito de Sódio 20 mg/L		B

Coeficiente de Atrito

Locais de uso

FA - Fachada

Recomendação para Aplicação

Para informações de recomendações de aplicação consulte o especificador virtual:
<http://especificadorvirtual.portobello.com.br>

Tijucas, 18/07/2019

Portobello



39ee5f591fa16b4b2215e0c2ad6febe992ca5

Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br | SAC: 800 648 2002 | BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15 - Tijucas/SC - Brasil - 88200-000